


## Übersicht der Trinkwasser - Härte im Versorgungsbereich der Stadtwerke Remagen Betriebszweig Wasserversorgung

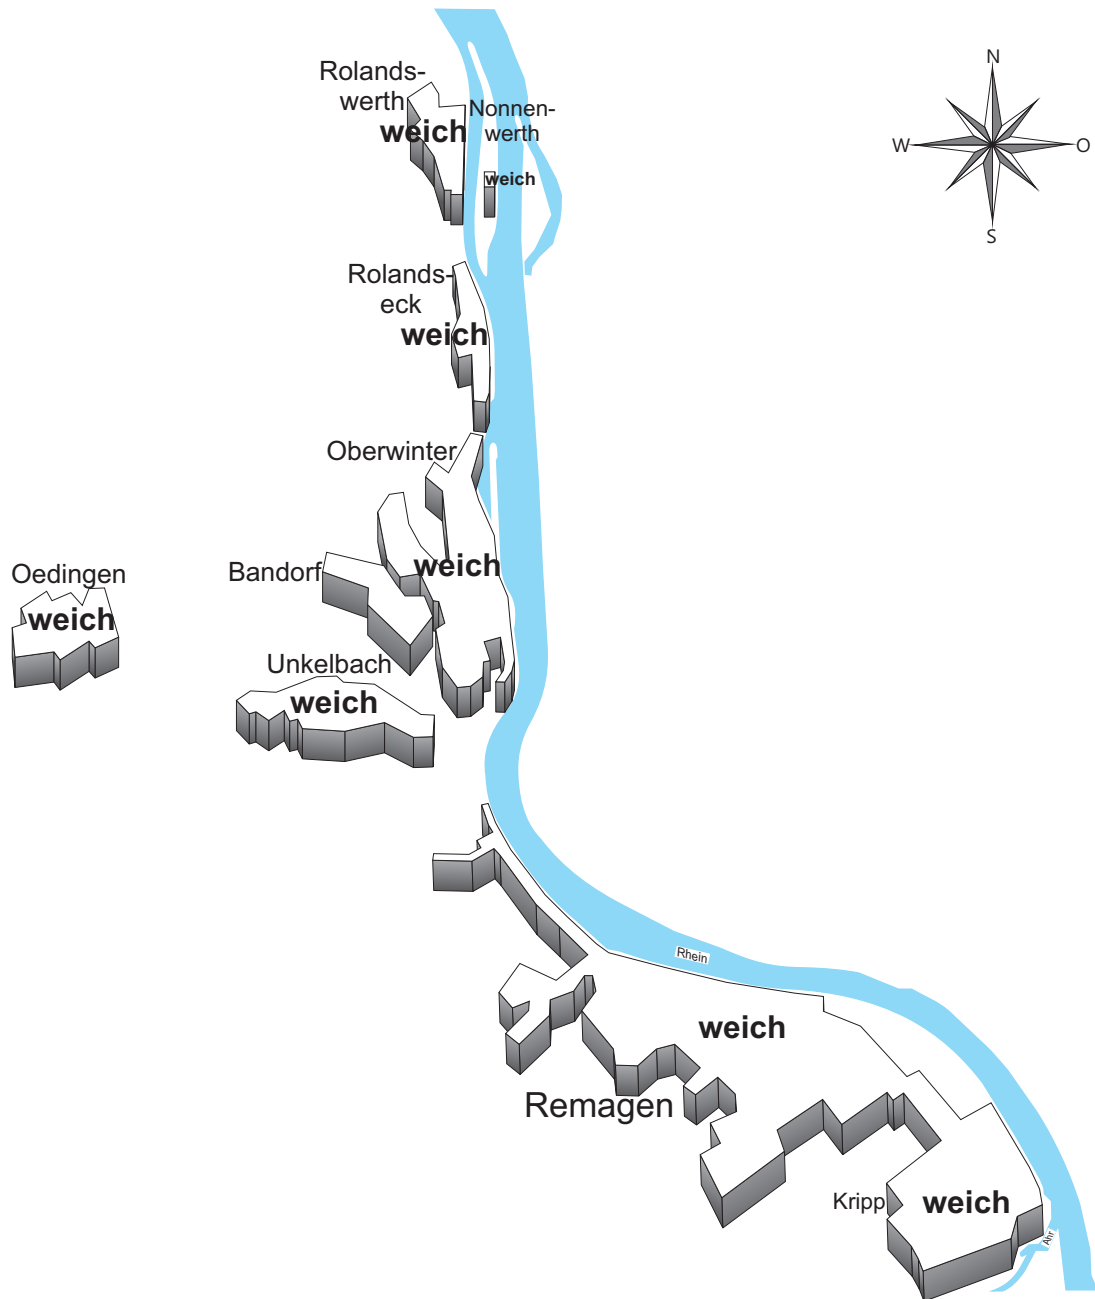

Härtebereich weich = weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht  $0^{\circ}$  -  $\leq 8,4^{\circ}$  dH)

Härtebereich mittel = 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht  $8,4^{\circ}$  bis  $14^{\circ}$  dH)

Härtebereich hart = mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als  $\geq 14^{\circ}$  dH)